
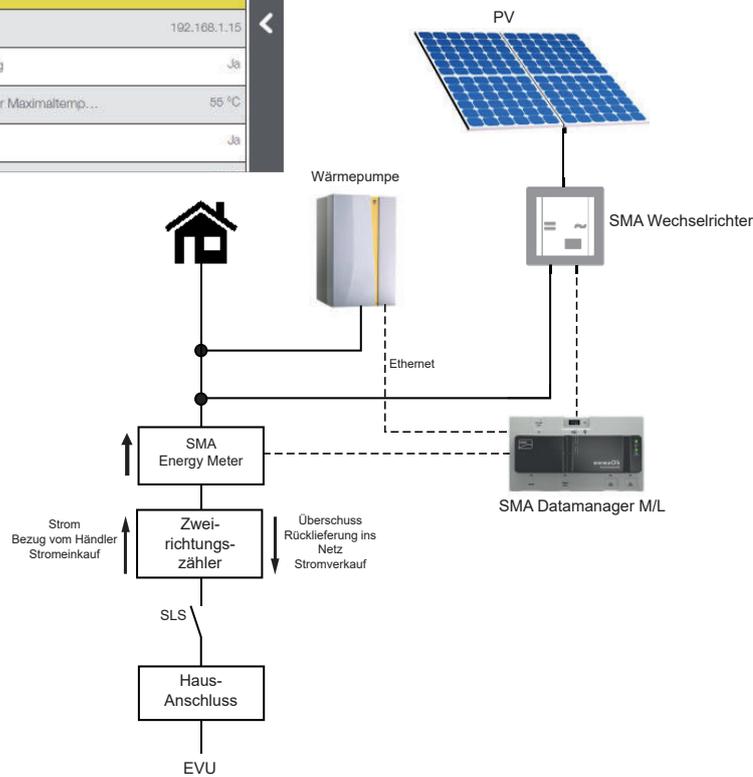


2.2.9. Kommunikation mit SMA Datamanager

Bei der Kommunikation mit dem SMA Datamanager ist es wichtig, dass die Wärmepumpe und der Data-manager im selben Netzwerk sind. Die Kommunikati-on zwischen Wärmepumpe und Datamanager erfolgt automatisch über das Netzwerk (Datamanager Pro-tokoll / Port 502). Mit dem Überschussstrom wird die Trinkwarmwasserbereitung, die Wärmespeicher- und die Heizungsbewirtschaftung durchgeführt.

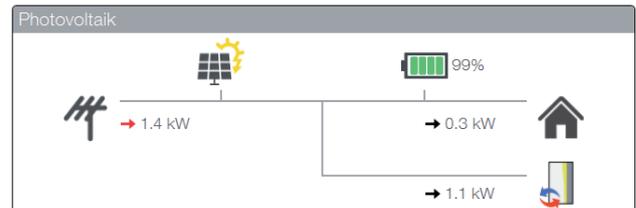

- !** Am Datamanager muss ein Haken bei „Enable Modbus Server“ gesetzt sein.
- i** Für die Kommunikation zwischen IDM Wärmepumpe und dem SMA Datamanager M bzw. L ist der SMA Energy Meter unbedingt erforderlich!
In der Navigatorregelung ist die IP-Adresse vom SMA Datamanager einzustellen!
- !** **Eine Kommunikation mit dem „SMA Sunny Home Manager“ ist nicht möglich!**
Der SMA Datamanager M Lite funktioniert nicht in Verbindung mit Anlagen mit Batteriespeicher!